
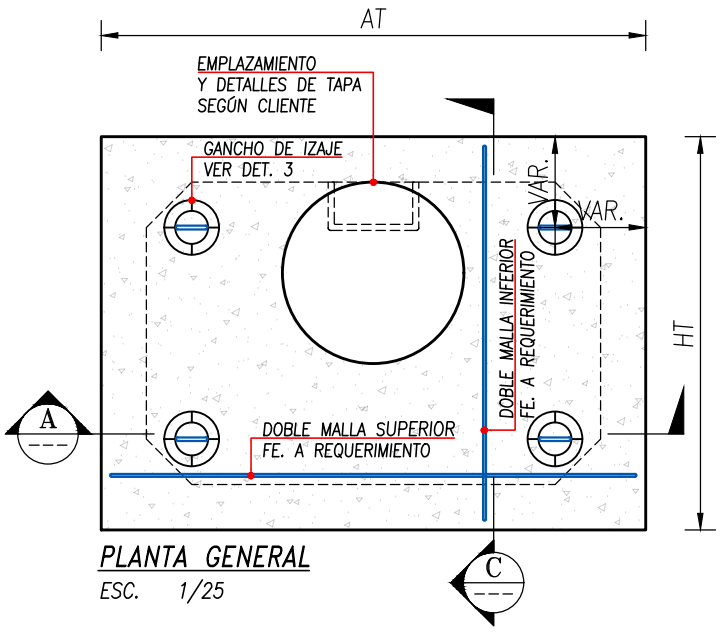



PLANTA GENERAL

ESC. 1/25

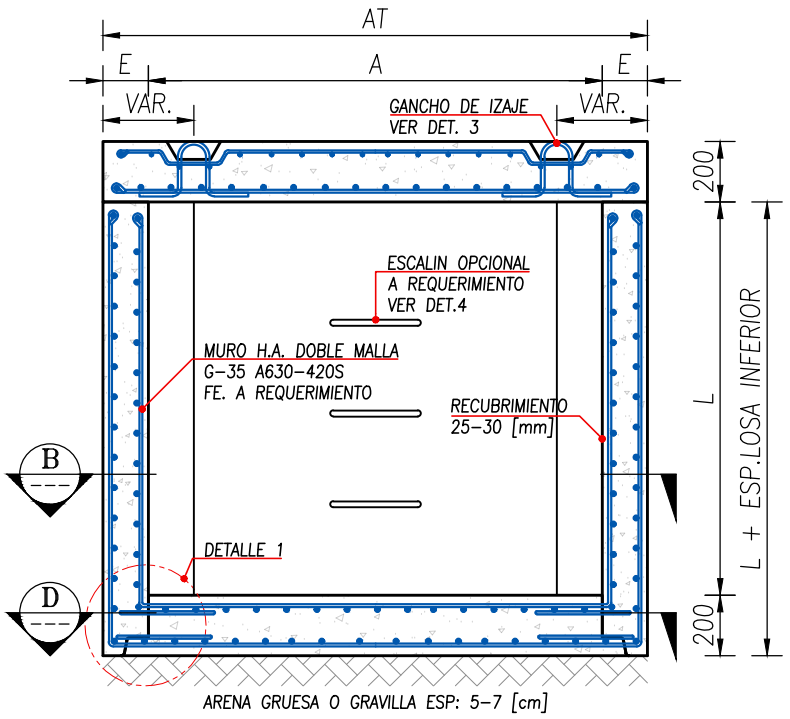


ELEVACIÓN SECCIÓN A-A

ESC. 1/25

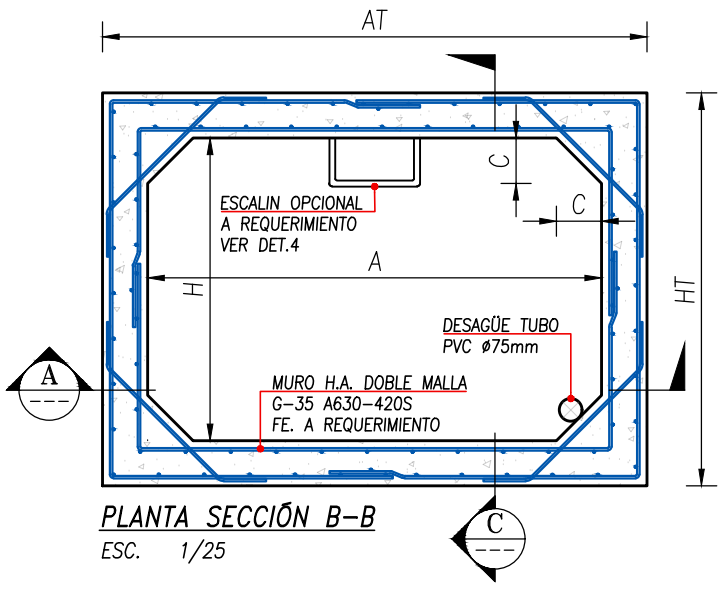


PLANTA SECCIÓN B-B

ESC. 1/25

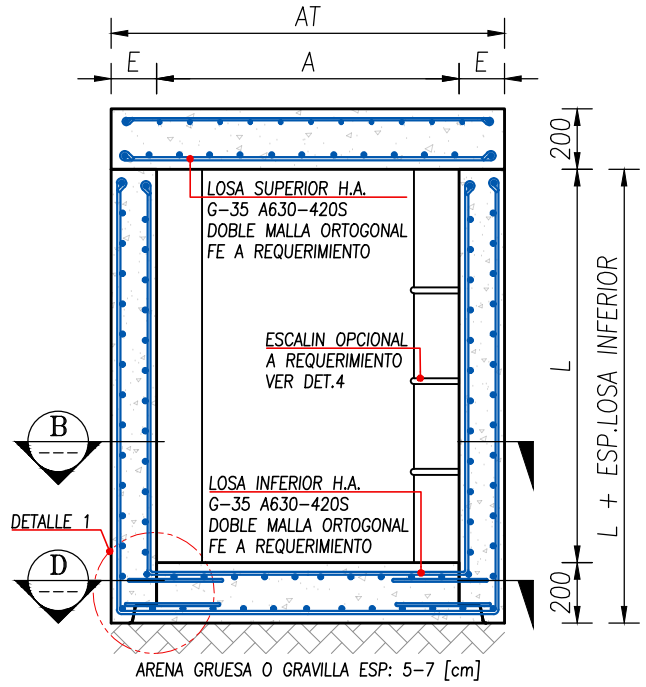


ELEVACIÓN SECCIÓN C-C

ESC. 1/25

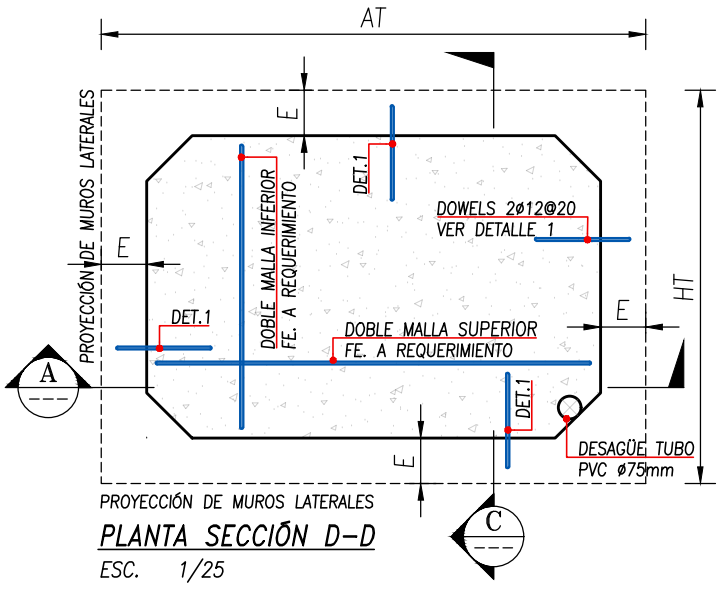


PLANTA SECCIÓN D-D

ESC. 1/25

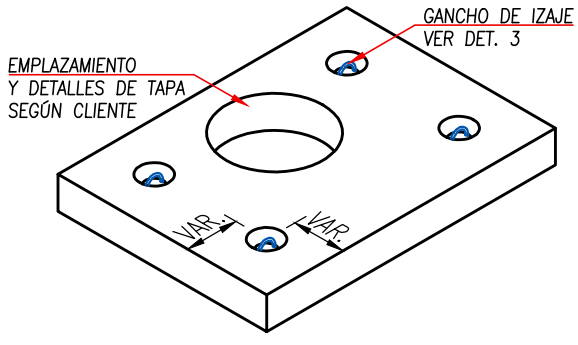

ISOMETRICA LOSA SUPERIOR


ESC. S/E

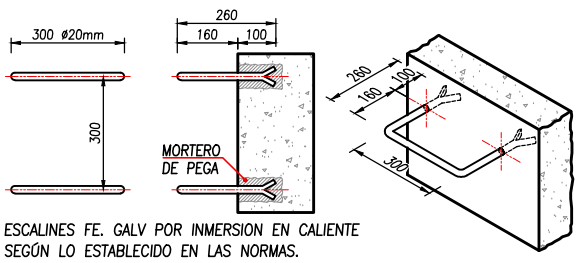

ESCALINES FE. GALV POR INMERSION EN CALIENTE
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS.


DETALLE 4 REFERENCIAL ESCALINES

ESC. S/E

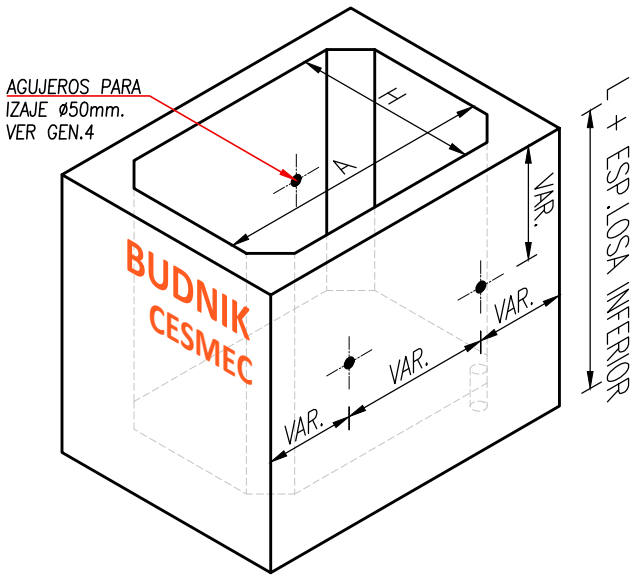


ISOMETRICA MODULO BASE

ESC. S/E

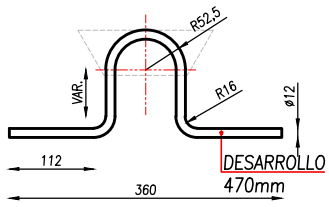

DETALLE 3 OMEGA IZAJE LOSA

ESC. S/E

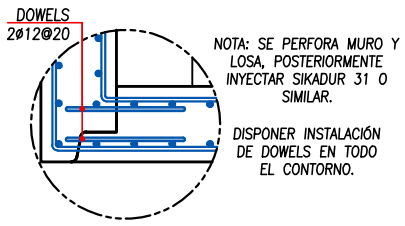

DETALLE 1 UNIÓN
LOSA/MURO

ESC. S/E

A x H [m]	L [m]	E [mm]	C [mm]	AT [m]	HT [m]
1.50 x 0.80	1.30	150	150	1.80	1.10
1.50 x 1.00	1.30	150	150	1.80	1.30
1.50 x 1.20	1.30	150	150	1.80	1.50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA PRESENTE PLANIMETRÍA CONSIDERA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS:

- **HORMIGÓN CONFORME NCH170 OF. 2016. CALIDAD G35 (F'C =350 [KG/CM2])**
- **ACERO A630-420S. TENSIÓN DE FLUENCIA: 4200 [KG/CM2]**
- **RECUBRIMIENTOS DE 25-30 [MM]**

ESTOS PARÁMETROS ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD REQUERIDAS DE LOS COMPONENTES.

LOS DISEÑOS SE DESARROLLAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 184-3 Y EL MANUAL DE CARRETERAS, VOLUMEN 4.

GENERALIDADES

1. LAS CÁMARAS PODRÁN CONTEMPLAR ESCALINES DE ACCESO Y TAPA VARIABLE, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y REQUERIMIENTOS DEFINIDOS POR EL CLIENTE.
2. LAS VENTANAS DE ACCESO O CONEXIÓN PODRÁN SER DE DIMENSIONES VARIABLES, PRIVILEGIÁNDOSE UNA CONFIGURACIÓN DE GEOMETRÍCA CUADRADA.
3. EL IZAJE DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DEBERÁ REALIZARSE UTILIZANDO LOS PUNTOS DE IZAJE DEFINIDOS EN EL DISEÑO, MEDIANTE EQUIPOS Y ACCESORIOS ADECUADOS A LAS CARGAS DE CADA ELEMENTO, EVITANDO ESFUERZOS O SOLICITACIONES NO CONTEMPLADAS DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE.
4. LA CANTIDAD, UBICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS DE IZAJE SERÁN DETERMINADAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE CADA PROYECTO.
5. LA UBICACIÓN DEL DESAGÜE PODRÁ SER MODIFICADA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE CLIENTE.

TABLA VOLUMENES Y PESOS PREFABRICADOS	
MÓDULO BASE	(H= 0.80 / H= 1.00 / H=1.20)
1,47/1,62/1,77 [M3]	3.675/4.050/4.425 [KG]
LOSA SUPERIOR	(H= 0.80 / H= 1.00 / H=1.20)
0,40/0,47/0,54 [M3]	1.000/1.175/1.350 [KG]

ESPECIALIDAD	INGENIERÍA - OBRAS CIVILES	PLANO N°	PL004-OC-CAMARAS
CONTENIDO:	**CÁMARA 1.50 x H x 1.30 [M]**		

LAMINAS	FECHA	ESCALA	PROY.	REV
LAMINA 1 DE 1	14-09-2026	INDICADAS	TOY	0

BUDNIK S.A.

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

https://www.budnik.cl/prefabricados-de-hormigon/